1) Výrobok: **GUĽOVÝ UZÁVER VODA**
- **s jímkou**

2) Typ: **IVAR.AC 659 NR**



www.ivarsk.sk

3) Charakteristika použitia:

- Guľový uzáver IVAR.AC 659 NR umožňuje zavedenie teplotného čidla merača do jímky.
- Ideálne pre systémy s inštalovanými meračmi tepla.
- Použiteľnosť pre neagresívne médiá, domové a priemyselné použitie.
- Jednoduchá a rýchla montáž.
- V súlade s STN EN 13828.


4) Tabuľka s objednávacím kódom a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
501901NR	IVAR.AC 659 NR	3/4” F x 3/4” F; M 10x1

5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 40
Rozsah prevádzkovej teploty	-15 °C až +110 °C
Dodávané rozmery	3/4”; M 10x1
Vyhotovenie závitov	závit vnútorný / vnútorný FF; prevlečná matica
Uhol rotácie	90°; ovládanie motýľom
Materiál	telo niklovaná mosadz CW617N, tesnenie PTFE, O-krúžok HNBR; hliník

6) Technický nákres s rozmermi (mm):

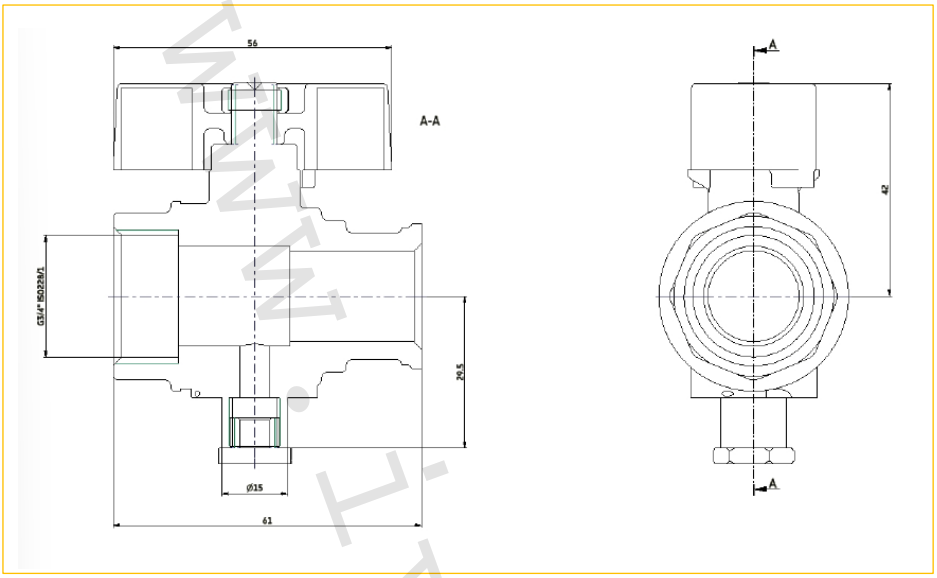

7) Poznámka:

- Guľové uzávery musia byť používané v plne otvorenej alebo uzavretej polohe.
- Periodickým otáčaním guľových uzáverov v plnom rozsahu ovládania sa značne eliminuje usadzovanie inkrustácií a naplavených nečistôt, ktoré prichádzajú do styku s tesnením uzáveru, čím sa výrazne predlžuje ich životnosť a tesnosť. Na reklamácie tesnosti, spôsobené poškodením tesnenia gule, prípadne poškodením ovládania guľového uzáveru z vyššie uvedeného dôvodu, nebude braný ohľad. (odporúčaná perióda pri rozvodoch vody 1x až 2x/Q, pri plyne 1x ročne).

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk