

Návod na montáž a použitie

SK | ENG


ALEX HX10

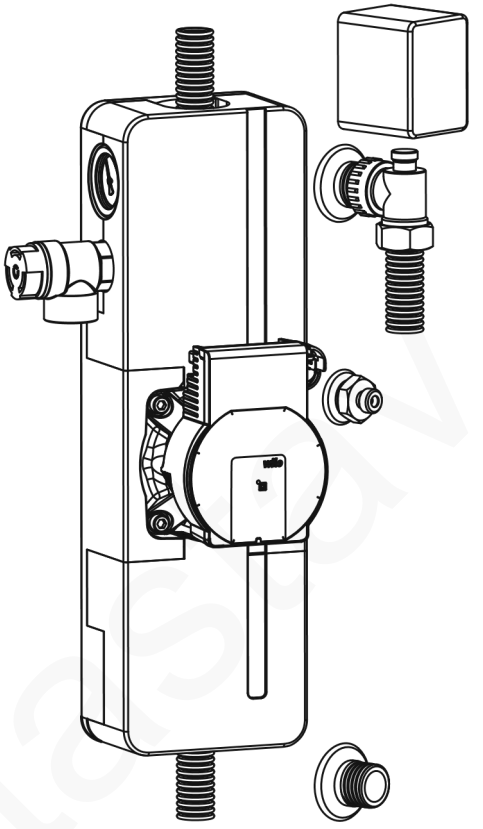

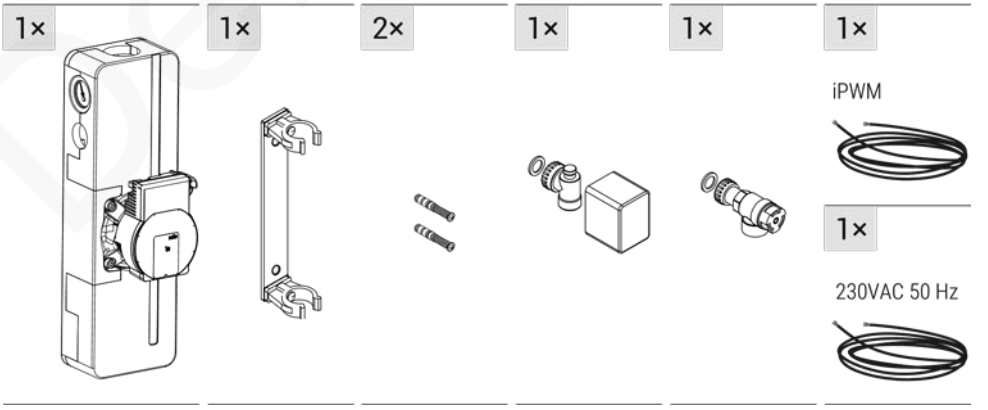

Deltasav.sk

1 Zloženie jednotky / Structure /

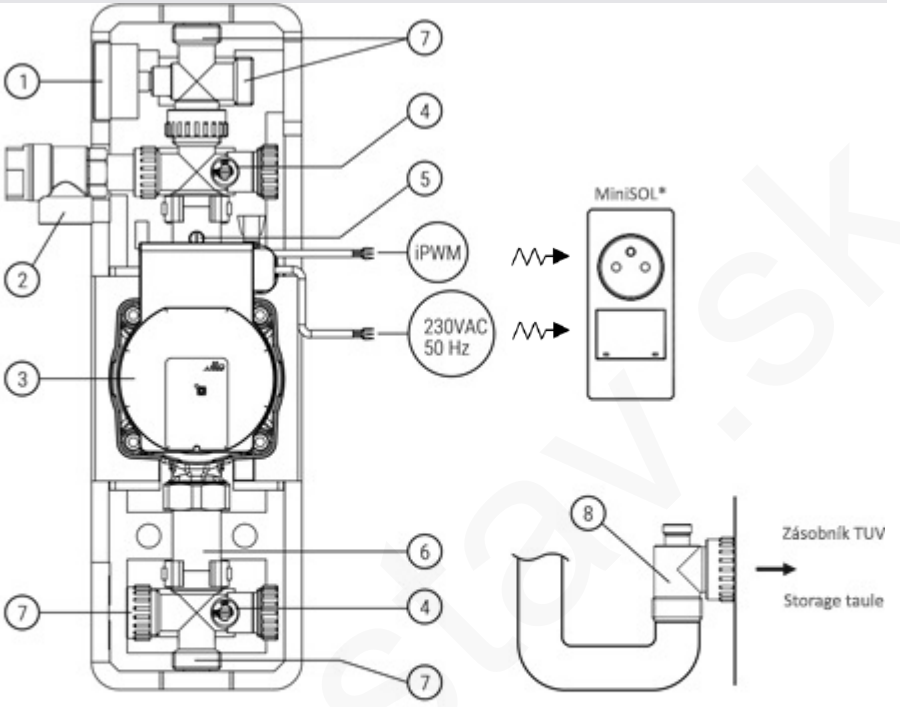

iPWM	IPWM in - hnedá / brown GND - modrá / blue iPWM out - čierna / black } pripojiť do / connetc to MiniSOL*
230VAC 50 Hz	L - hnedá / brown N - modrá / blue PE - žltá / yellow } pripojiť do / connetc to MiniSOL*

1	Tlakomer / manometer /
2	Bezpečnostný ventil / safety velve /
3	Čerpadlo / pump /
4	Vypúšťací ventil / drain velve /
5	Odvzdušňovací ventil / airvent /
6	Guľový ventil / ball valve /
7	Pripojenie 3/4"/ connection 3/4" /
8	Pripojenie do zásobníka TUV / connection with venting valve /


Protherm.sk

2 Technické údaje / Technical data /


Plocha pripojených kolektorov	10 [m^2]
Rozmery / dimensions /	375 x 115 x 130 [mm]
Hmotnosť / weight /	3,30 [kg]
Maximálny tlak / maximum pressure /	6 [bar]

3 Pripojenie / Connection /


A

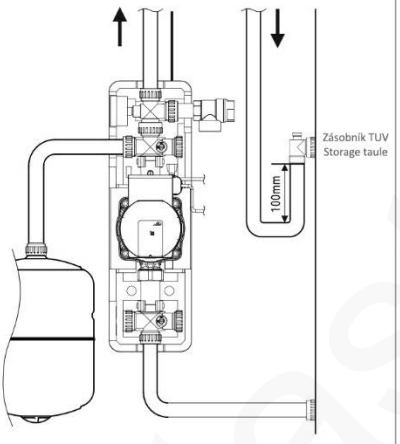

B

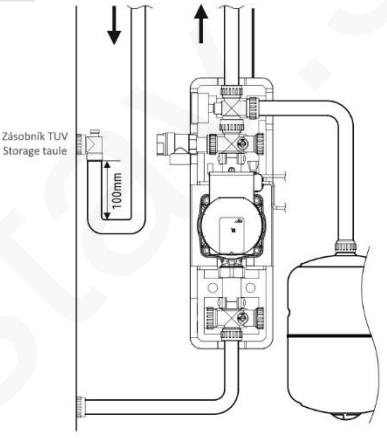


C

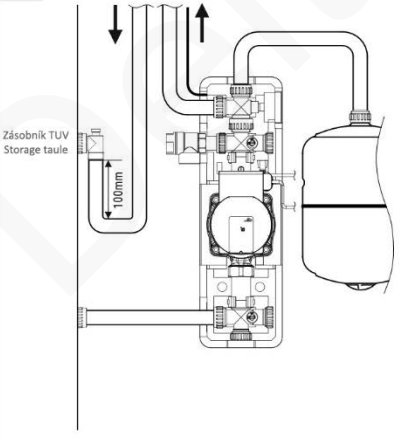

* viď Návod na použitie a inštaláciu regulácie MiniSOL

Dolastol.sk

3 Montáž / assembly /

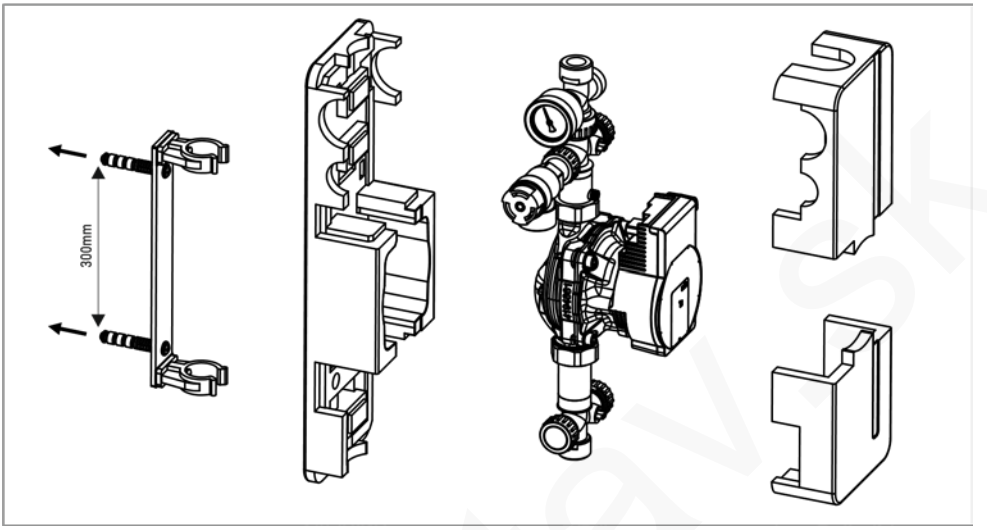


4 Bezpečnostné informácie / Safety informations /

Toto zariadenie nemôžu používať deti vo veku najmenej do 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a osoby, ktorých skúsenosti alebo znalosti týkajúce sa zariadenia sú obmedzené. Deti by sa nemali hrať s vybavením. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom. Aby ste predišli riziku poškodenia napájacieho kábla, mal by ho vymeniť výrobca alebo servisný technik alebo kvalifikovaná osoba."

This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons whose experience or knowledge regarding the equipment is limited as long as they are supervised and/or have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are supervised.To avoid risk, if the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by a service technician or qualified person."

Deltastav.sk

5 Uvedenie do prevádzky / Commissioning /

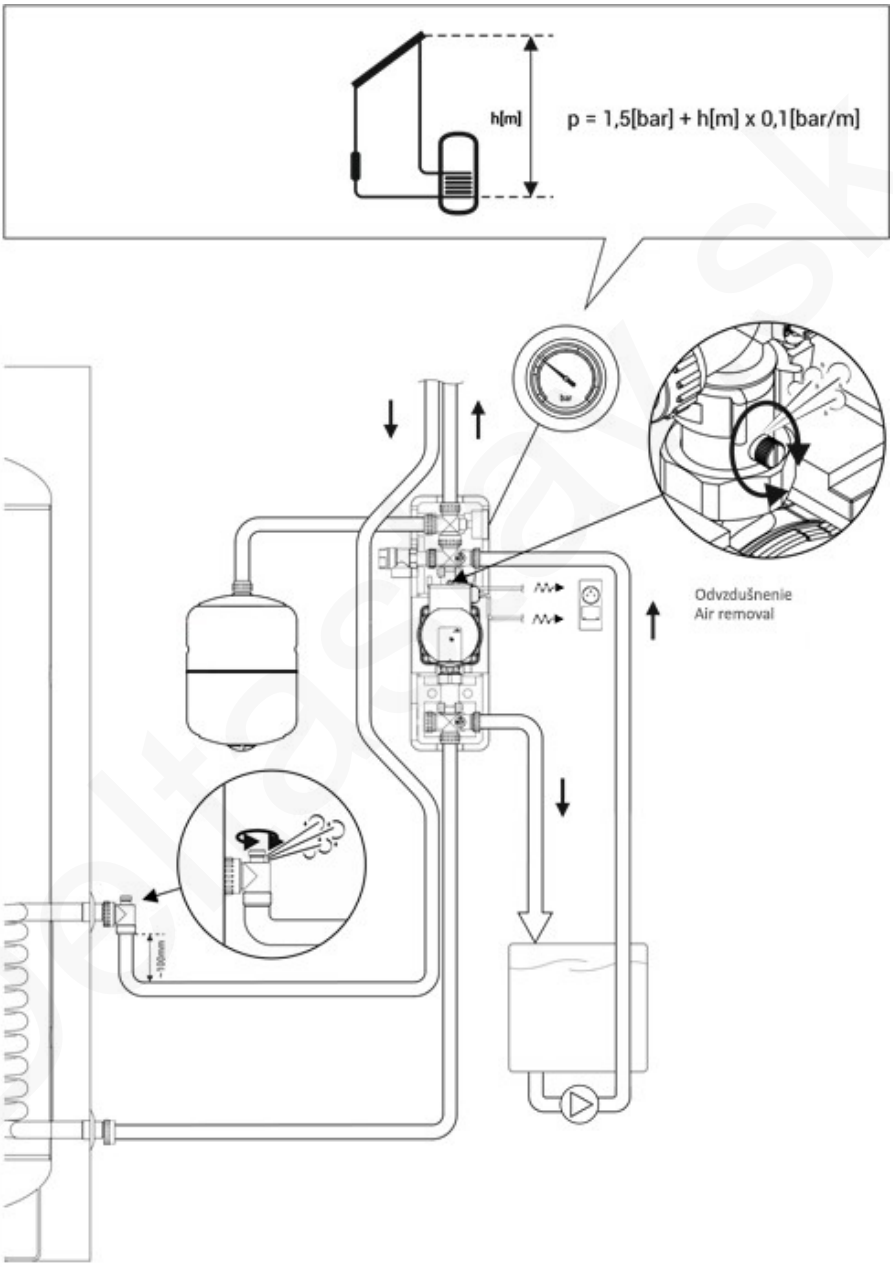

DELTASTAVs.r.o.
P.Mudroňa 5
010 01 Žilina